


Schéma de branchement - Connexion Diagram

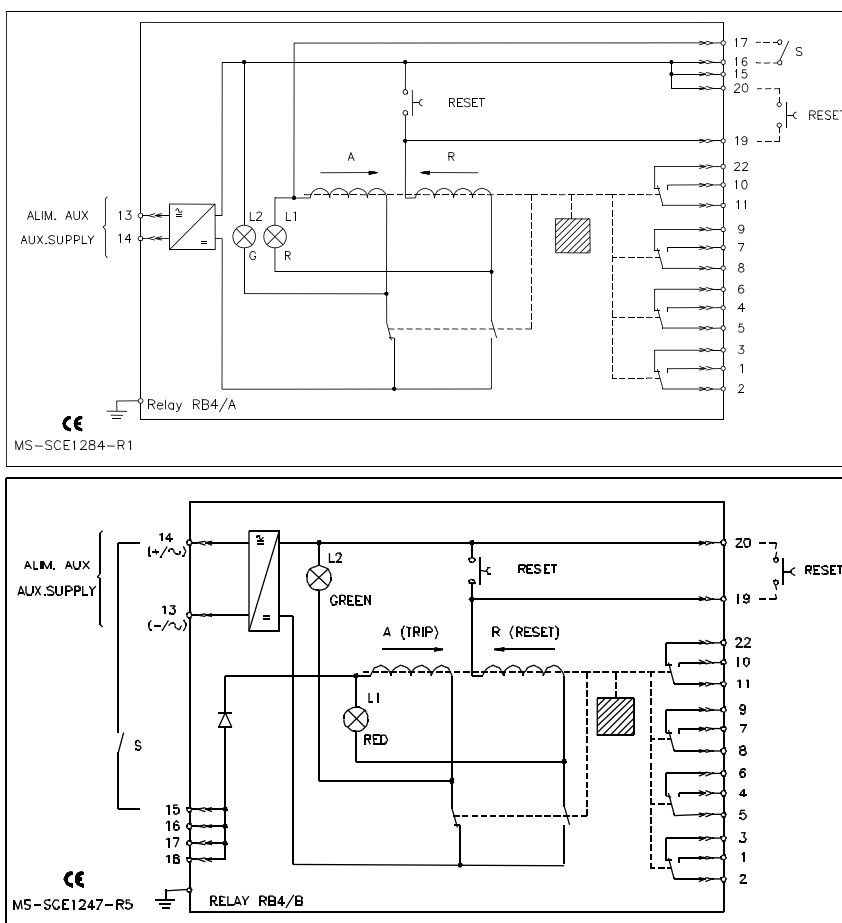

Informations à fournir à la commande - Ordering data

- ☐ RB4/A
- ☐ RB4/B

Source auxiliaire - Power supply

- ☐ 24 Vdc
- ☐ 48 Vdc
- ☐ 110 Vdc
- ☐ 125 Vdc
- ☐ 220 Vdc
- ☐ 24 Vac (50/60 Hz)
- ☐ 110 Vac (50/60 Hz)
- ☐ 220 Vac (50/60 Hz)

Montage - Execution

- ☐ Encastré - Flush mounting
- ☐ En saillie - Surface mounting
- ☐ Rack 19" 3U - Standard rack 19 3U

Sortie - Output

- 1 relais de sortie équipé de 4 contacts inverseurs libres de tout potentiel
1 output relay with 4 power change-over contacts

Demande spéciale
Special request

Quantité
Quantity



MicroEner

Quartier du Pavé Neuf, 49 rue de l'Université - F-93191 Noisy le Grand

Tél : + 33 1 48 15 09 09 - Fax : +33 1 43 05 08 24 - E-mail : info@microener.com - http : //www.microener.com

Les cotes, schémas et spécifications n'engagent Microener qu'après confirmation