


Schéma de branchement - Connexion diagram

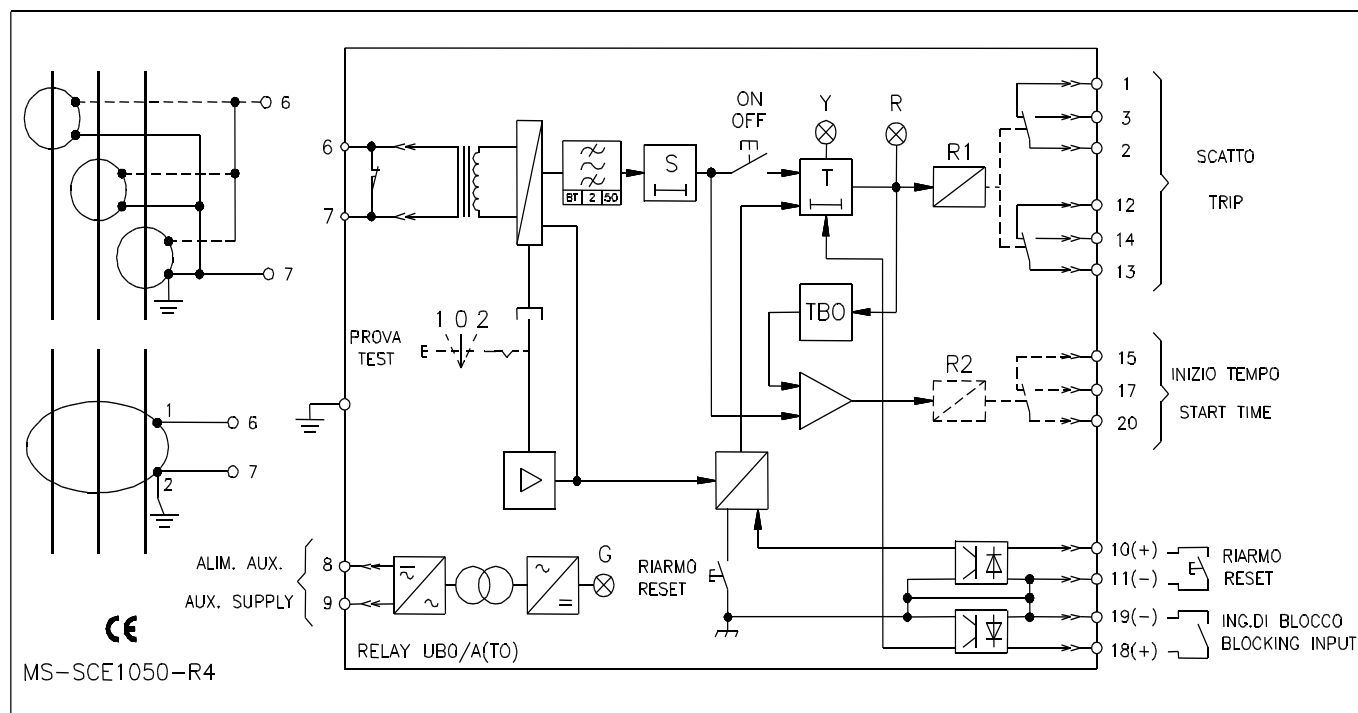

Informations à fournir à la commande - Ordering data

- ☐ UBO/A-D - Temps constant / Definite time
- ☐ UBO/A-I - Temps inverse / Inverse time

Source auxiliaire - Power supply

- ☐ Type 1 : 24...110 Vac et 24...125 Vdc +/-20%
- ☐ Type 2 : 80...220 Vac et 90...250 Vdc +/-20%

Montage - Execution

- ☐ Encastré - Flush mounting
- ☐ En saillie - Surface mounting
- ☐ Rack 19" 3U - Standard rack 19 3U

Calibre - Rated input

- ☐ $I_o = 1A$
- ☐ $I_o = 5A$
- ☐ $F_n = 50Hz$
- ☐ $F_n = 60Hz$

Demande spéciale Special request

Quantité
Quantity

Seuils - Settings range

- ☐ $K_a = 0.1: I_o = 0.1...1.75 A^{(1)}$
- ☐ $K_a = 1: I_o = 1...17.5 A^{(2)}$

- Le seuil réglé est en ampère secondaire si le relais est connecté à des TC 5A.

The set is in secondary amperes if the relay is connected on a CT 5A

- Dans le cas d'un raccordement sur Tore 1A, le courant est exprimé en ampère primaire
In cas of connexion on a core balance transformer 1A, the current is in primary amperes

(1) : Valeur pour connexion sur TC

Standard for CT connexion

(2) : Valeur pour connexion sur Tore de ratio 100/1A

Standard for core balance CT connexion ratio 100/1A

Temporisations - Time delays

- ☐ $K_t = 0.5: T = 0.05...4.3 \text{ sec}$
- ☐ $K_t = 1: T = 0.1...8.6 \text{ sec}$

Entrée/Sortie - Input/Output

- ☒ 1 sortie temporisée avec 2 inverseurs
1 delayed output with 2 reversing switches
- ☐ Sortie blocage - Blocking output
- ☐ Entrée blocage - Blocking output



MicroEner