

RELAIS DE PROTECTION VOLTMETRIQUE MONOPHASE

TYPE MC1V

MANUEL D' UTILISATION



SOMMAIRE

1. UTILISATION GENERALE ET DIRECTIVES D'UTILISATION	4
1.1. TRANSPORT ET STOCKAGE	4
1.2. MONTAGE.....	4
1.3. RACCORDEMENT ELECTRIQUE	4
1.4. GRANDEUR D'ALIMENTATION.....	4
1.5. CONTRÔLE DE LA CHARGE SUR LES SORTIES	4
1.6. RACCORDEMENT A LA TERRE	4
1.7. REGLAGES	4
1.8. PROTECTION DES PERSONNES.....	4
1.9. MANUTENTION.....	5
1.10. ENTRETIEN	5
1.11. GARANTIE	5
2. CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNEMENT	6
2.1. PRESENTATION DES FONCTIONS.....	7
2.1.1. <i>F27 : Sous tension</i>	7
2.1.2. <i>F59 : Surtension</i>	7
2.1.3. <i>F81 : Seuil en fréquence</i>	7
2.1.4. <i>La fonction watchdog (I.R.F.)</i>	8
2.1.5. <i>L'enregistrement oscillographique</i>	8
2.2. SOURCE AUXILIAIRE	8
2.3. INTERFACE HOMME-MACHINE	9
2.3.1. <i>Le clavier</i>	9
2.3.2. <i>L'afficheur</i>	10
2.3.3. <i>La signalisation</i>	11
2.4. RELAIS DE SORTIE.....	12
2.5. ENTREES LOGIQUES	12
3. LECTURE DES MESURES ET PROGRAMMATION DES VARIABLES	13
3.1. MENU MESURES INSTANTANEEES : MEAS	14
3.2. MENU NOMBRE DE DECLENCHEMENT PAR FONCTION : COUNTER.....	14
3.3. MENU DERNIER DECLENCHEMENT : LAST TRIP	15
3.4. MENU VISUALISATION ET PROGRAMMATION DES VARIABLES : R/W SET	16
3.4.1. <i>Adresse pour la communication (menu CommAdd)</i>	16
3.4.2. <i>Date et heure (Menu Time Date)</i>	16
3.4.3. <i>Paramètre nominal du réseau (Menu RatedVal)</i>	16
3.4.4. <i>Fonctions (Menu Function)</i>	17
3.4.5. <i>Configuration des relais de sorties (Menu RelayCfg)</i>	19
3.5. MENU "COMMANDS".....	21
3.6. MENU "INFO&VER"	21
4. MOT DE PASSE	22
5. TEST FONCTIONNEL.....	23
6. COMMUNICATION SERIE	24
6.1. COMMUNICATION SERIE RS485	24
6.2. COMMUNICATION SERIE RS232	25
7. MAINTENANCE.....	26
8. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES	27
9. SCHEMA DE BRANCHEMENT.....	28
10. DEBROCHAGE ET EMBROCHAGE DU MODULE ELECTRONIQUE.....	29
10.1. DEBROCHAGE	29
10.2. EMBROCHAGE	29
11. ENCOMBREMENT	30

12. ORGANIGRAMME FONCTIONNEL.....31

13. TABLES DES REGLAGES34

1. UTILISATION GENERALE ET DIRECTIVES D'UTILISATION

On suivra attentivement les caractéristiques techniques et les instructions décrites ci-dessous.

1.1. TRANSPORT ET STOCKAGE

Ils doivent être compatibles avec les conditions définies dans les normes internationales.

1.2. MONTAGE

Il doit être réalisé en conformité avec le manuel de l'appareil fourni par le constructeur.

1.3. RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Il doit être réalisé suivant les règles de l'art et en conformité avec les normes internationales en vigueur.

1.4. GRANDEUR D'ALIMENTATION

Vérifier que les grandeurs d'alimentation ainsi que celles des auxiliaires ne sont pas incompatibles avec les valeurs limites annoncées dans le manuel de l'appareil.

1.5. CONTRÔLE DE LA CHARGE SUR LES SORTIES

Vérifier que la valeur de la charge sur les sorties est compatible avec les caractéristiques fournies par le constructeur de l'appareil.

1.6. RACCORDEMENT A LA TERRE

Vérifier l'efficacité du raccordement à la terre de l'appareil.

1.7. REGLAGES

Vérifier que les valeurs des réglages sont en conformité avec la configuration de l'installation électrique, les normes de sécurité en vigueur, et éventuellement, qu'elles sont en bonne coordination avec d'autres appareils.

1.8. PROTECTION DES PERSONNES

Vérifier que tous les dispositifs destinés à la protection des personnes soient correctement montés, clairement identifiés et périodiquement contrôlés.

1.9. MANUTENTION

Malgré les moyens de haute protection employés dans la conception des circuits électroniques de MICROELETRICA, les composants et semi-conducteurs électroniques montés sur les modules peuvent être sérieusement endommagés par des décharges électrostatiques intervenues lors de la manipulation des modules.

Les dommages causés par ces décharges électrostatiques n'ont pas toujours de répercussion immédiate, mais peuvent altérer la fiabilité et la durée de vie du produit. Lors de leur installation dans le boîtier, les circuits électroniques produits par MICROELETRICA sont entièrement à l'abri des décharges électrostatiques. Pour retirer les modules sans les endommager, il est vivement conseillé de suivre les recommandations indiquées ci-dessous :

- Avant de retirer un module, assurez-vous que vous êtes au même potentiel que l'équipement, en touchant les parties métalliques de l'appareil.
- Manipulez le module par sa face avant, par les piliers inter-cartes ou par les bords du circuit imprimé. Evitez de toucher les composants électroniques, les pistes du circuit imprimé ou les connecteurs.
- Avant de remettre le module à une autre personne, assurez-vous que vous êtes tous deux au même potentiel. Le fait de se serrer mutuellement la main permet d'assurer l'équipotentiel.
- Placez le module sur une surface antistatique ou sur une surface conductrice qui est au même potentiel que vous.
- Stockez ou transportez le module dans un emballage antistatique.

1.10. ENTRETIEN

Se référer aux instructions du constructeur. Les contrôles et montages devront être effectués par un personnel habilité et toujours en respectant les normes en vigueur, sur la protection des personnes.

1.11. GARANTIE

L'appareil ne doit être ouvert ou manipulé sous tension. Pour d'éventuelles réparations, suivre scrupuleusement les instructions du constructeur ou prendre contact avec son service d'assistance technique.

Le non-respect des règles auxquelles il est fait référence ci-dessus ou des instructions ci-avant dégage le constructeur de toute responsabilité. Ces instructions doivent toujours suivre le produit.

2. CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNEMENT

Les MC1V sont des relais numériques multifonctions de la série MC de **MICROENER-MICROELETTRICA SCIENTIFICA**.

Les relais MC1V sont équipés d'une unité voltmétrique monophasée.

Ils trouvent leurs principales utilisations dans les applications suivantes :

- **Protection contre les variations de fréquence**
- **Initialisation des séquences de transfert de source.**

L'unité voltmétrique se raccorde sur un TT dont le calibre nominal est compris entre 50 et 115V.

Les relais **MC1V** possèdent les fonctions suivantes :

- **F27** : Sous tension
- **F59** : Surtension
- **F81<** : Minimum de fréquence
- **F81>** : Maximum de fréquence

A partir de la mesure de la tension, le MC1V élabore les valeurs efficaces vraies des différentes tensions nécessaires au bon fonctionnement de l'unité voltmétrique.

Cette tension est également convertie en grandeur logique dont la période et la fréquence permettent le bon fonctionnement de l'unité fréquencemétrique.

La faible consommation des unités de mesure permet à ces relais d'être raccordés à des capteurs de mesure de faible puissance.

2.1. PRESENTATION DES FONCTIONS

2.1.1. F27 : Sous tension

L'unité voltmétrique fonctionne lorsque la valeur efficace de la tension est inférieure au(x) seuil(s) réglés durant la totalité de la temporisation(s) programmée sur le relais. A échéance de celle-ci, l'unité émet un ordre à destination du relais de sortie qui lui est associé qui alors s'enclenche.

Le MC1V possède 2 seuils temporisés à temps constant.

Si un défaut est détecté et que durant la temporisation, la tension remonte à 105% du seuil programmé alors, la temporisation est remise à zéro.

2.1.2. F59 : Surtension

L'unité voltmétrique fonctionne lorsque la valeur efficace de la tension est supérieure au(x) seuil(s) réglés durant la totalité de la temporisation(s) programmée sur le relais. A échéance de celle-ci, l'unité émet un ordre à destination du relais de sortie qui lui est associé qui alors s'enclenche.

Le MC1V possède 2 seuils temporisés à temps constant.

Si un défaut est détecté et que durant la temporisation, la tension redescend à 95% du seuil programmé alors, la temporisation est remise à zéro.

2.1.3. F81 : Seuil en fréquence

L'unité fréquencemétrique fonctionne lorsque la valeur de la fréquence est supérieure (ou inférieure) au(x) seuil(s) réglés durant la totalité de la temporisation(s) programmée sur le relais. A échéance de celle-ci, l'unité émet un ordre à destination du relais de sortie qui lui est associé qui alors s'enclenche.

Il y a présence d'un seuil d'inhibition équivalent à 5% de la tension nominale.

2.1.4. La fonction watchdog (I.R.F.)

Un chien de garde permet de détecter un défaut interne à l'appareil. Il peut être programmé pour déclencher un relais de sortie ou pour seulement allumer la led de signalisation en face avant.

2.1.5. L'enregistrement oscillographique

Le relais enregistre la trace des grandeurs suivantes : U ou F et peut, au total, conserver un enregistrement de 3 secondes.

Cet enregistrement peut être déclenché par l'entrée logique (D3), soit par à un déclenchement, soit par la détection d'un défaut.

Le nombre d'enregistrement dépend de la durée de chaque enregistrement individuel ($t_{pre}+t_{Post}$).

Dans tous les cas le nombre d'enregistrements ne peut excéder 10 et 3s (mémoire FIFO).

2.2. SOURCE AUXILIAIRE

L'alimentation de l'appareil se réalise grâce à une carte électronique, interne au produit, totalement isolée et auto protégée. 2 cartes sont disponibles :

$$\begin{array}{l} \text{a) - } \left\{ \begin{array}{l} 24\text{V}(-20\%) / 80\text{V}(+15\%) \text{ a.c.} \\ 24\text{V}(-20\%) / 90\text{V}(+20\%) \text{ d.c.} \end{array} \right. \\ \text{b) - } \left\{ \begin{array}{l} 80\text{V}(-20\%) / 230\text{V}(+15\%) \text{ a.c.} \\ 90\text{V}(-20\%) / 250\text{V}(+20\%) \text{ d.c.} \end{array} \right. \end{array}$$

Avant de mettre l'appareil sous tension, vérifiez que la source auxiliaire est bien à l'intérieur de ces limites.

2.3. INTERFACE HOMME-MACHINE

2.3.1. Le clavier

Le clavier est constitué de 4 boutons poussoirs :

ENTER 


SELECT 

RESET, 

accessibles à l'avant de l'appareil, pour l'exploitation en local du relais.

2.3.2. L'afficheur

Un afficheur alphanumérique rétro-éclairé de 2 lignes 8 digits visualise l'ensemble des paramètres de la protection (voir détail §3).

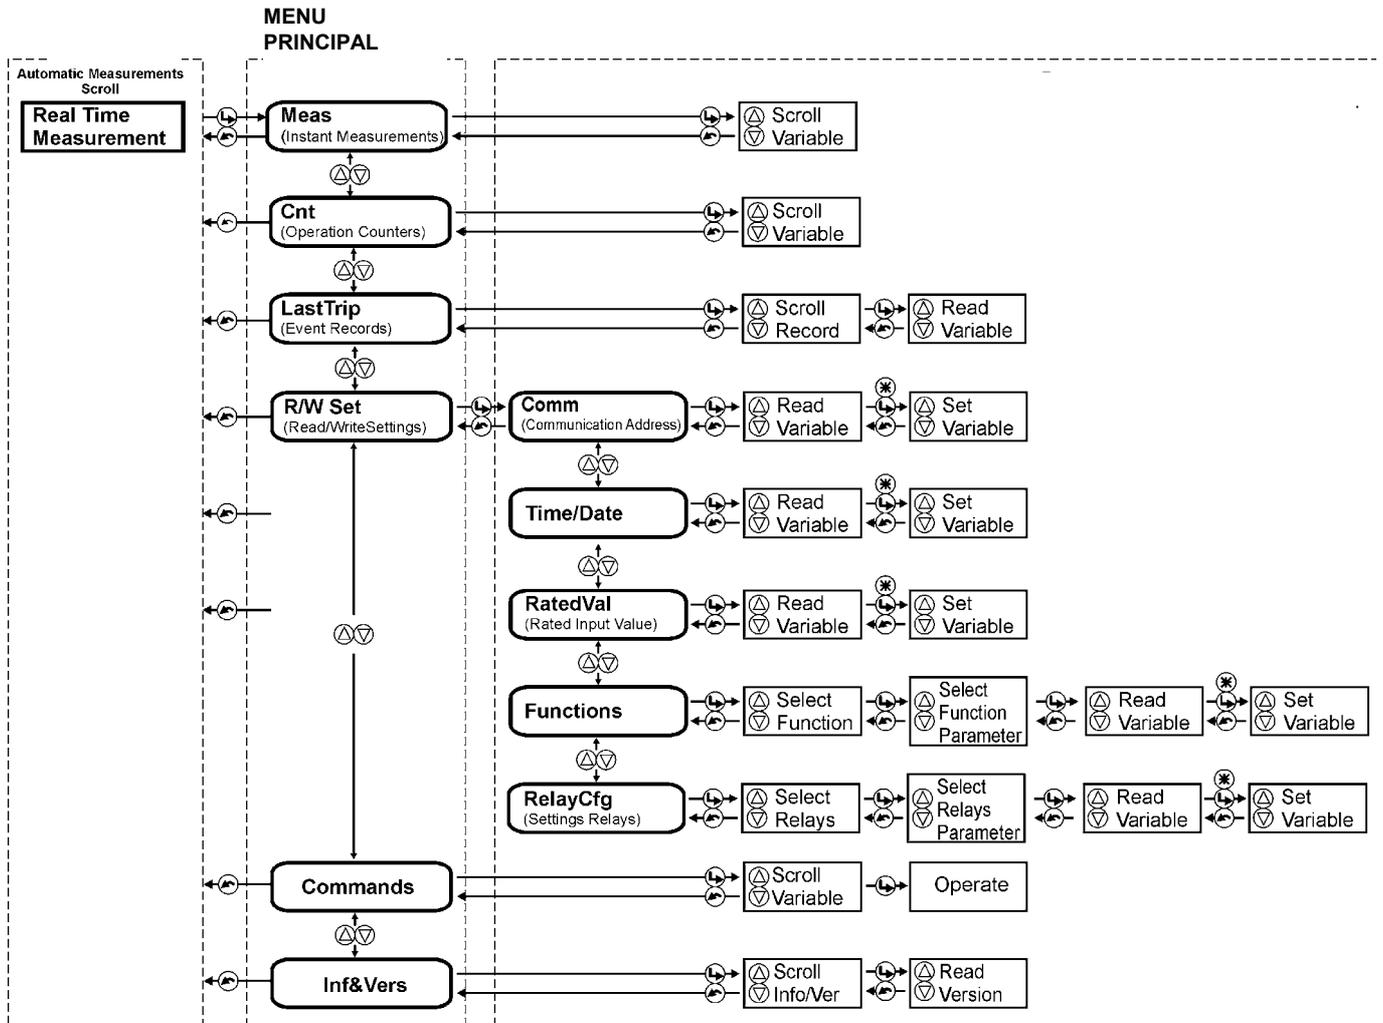

Pour passer d'un niveau N vers N+1, appuyer sur le bouton




Pour revenir d'un niveau N+1 à N, appuyer sur le bouton



2.3.3. La signalisation

4 Leds constituent la signalisation. Elles fournissent les indications suivantes :

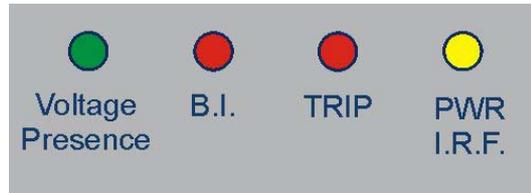

- | | | |
|--------------|-------------------------|---|
| a) Led verte | Voltage Presence | <input type="checkbox"/> Allumée fixe lorsque la tension est supérieure à 5%
<input type="checkbox"/> Eteinte lorsqu'il n'y a pas de tension |
| b) Led rouge | B.I. | <input type="checkbox"/> Allumée fixe lorsqu'il y a une entrée logique activée |
| c) Led rouge | TRIP | <input type="checkbox"/> Allumée fixe à échéance d'une temporisation de déclenchement
<input type="checkbox"/> Clignote lorsqu'un seuil est dépassé. |
| d) Led jaune | PWR I.R.F. | <input type="checkbox"/> Allumée fixe lorsque le relais est en fonctionnement
<input type="checkbox"/> Clignote lorsqu'il y a un défaut interne |

La remise à zéro de la signalisation s'effectue de la manière suivante :

- Automatiquement : le clignotement s'arrête lorsque la cause qui l'a mis en route disparaît,
- Depuis le bouton RESET de l'appareil lorsque la cause du déclenchement a disparu.

Si la source auxiliaire disparaît, les leds retrouvent, à son retour, l'état qui était le leur avant la disparition de l'alimentation.

La mise sous tension du relais démarre automatiquement le test d'auto-diagnostic de ce dernier pendant lequel les leds de signalisations sont toutes allumées et l'afficheur indique des informations internes au relais.

Si aucune défaillance interne n'a été détectée, après quelques secondes toutes les leds s'éteignent et l'afficheur affiche la tension présente sur le réseau auquel il est raccordé.

SIGNALISATION SUR L'AFFICHEUR LORS D'UN DECLENCHEMENT DU RELAIS

Lorsqu'il y a eu un déclenchement (échéance de la temporisation), la fonction qui est la cause de ce déclenchement apparaît sur l'afficheur.

2.4. RELAIS DE SORTIE

4 relais de sortie sont disponibles (**R1, R2, R3, R4**) pour la signalisation et le déclenchement.

Ils peuvent être configurés indépendamment les uns des autres pour fonctionner soit à émission soit à manque de tension.

Chaque fonction peut être attribuée à n'importe quel relais de sortie (ne pas attribuer un relais de sortie à la fois à une fonction instantanée et à une fonction temporisée).

La nature du retour à l'état de veille, après un déclenchement et la disparition du défaut, des relais de sortie est **automatique**.

2.5. ENTREES LOGIQUES

Trois entrées logiques sont disponibles. Elles sont actives dès que les bornes prévues à cet effet sont court-circuitées (contact sec).

- **D1** (Bornes 22 - 19) □ Elle bloque les fonctions (sélectivité logique)
- **D2** (Bornes 22 - 21) □ Elle est utilisée pour effectuer une commande à distance
- **D3** (Bornes 22 - 20) □ Si l'option enregistrement oscillographique est programmé sur « external trigger » alors l'enregistrement oscillographique démarre à chaque changement d'état de cette entrée logique

Fonctionnement de la sélectivité logique :

Une sélectivité logique peut être mise en place en associant les fonctions instantanées à un relais de sortie qui bloque les entrées logiques de la protection en amont.

En cas de blocage d'une fonction, l'enclenchement de sa sortie est inhibé.

L'inhibition revient à zéro automatiquement dès que la mesure descend en dessous de 95% du seuil programmé.

3. LECTURE DES MESURES ET PROGRAMMATION DES VARIABLES

Par défaut, le relais visualise (en boucle) la tension et la fréquence qu'il mesure.

Affichage		Description
U	= 0 - 999999 V	Tension efficace (valeur primaire)
F	= 40.00 – 70.00 Hz	fréquence

Ce défilement peut être arrêté et redémarré en appuyant sur le bouton  (reset).

Quand vous arrêtez le défilement, un pictogramme  apparaît à côté de la mesure. Pour avoir accès aux autres valeurs, appuyez sur les boutons  (select)

3.1. MENU MESURES INSTANTANÉES : MEAS

Pour accéder au menu "Meas", procédez comme suit :

Affichage en cours de visualisation	Action sur le bouton	
- Valeurs instantanées		
- MainMenu "Meas"		
- Visualisation de la 1 ^{ère} mesure : U		Permet la visualisation des autres mesures
-		Pour revenir au menu précédent

Les différentes mesures instantanées qui sont enregistrées par le relais sont :

Affichage	Description
U = 0 - 999999 V	Tension efficace (valeur primaire)
F = 40.00 – 70.00 Hz	fréquence

3.2. MENU NOMBRE DE DECLENCHEMENT PAR FONCTION : COUNTER

Pour accéder au menu "Counter", procédez comme suit :

Affichage en cours de visualisation	Action sur le bouton	
- Valeurs instantanées		
- MainMenu "Meas"		
- MainMenu "Counter"		
- 1 ^{er} compteur "V"		Visualisation du 1 ^{er} compteur
- "Cnt.V"		Permet de choisir le compteur à visualiser
-		Pour revenir au menu précédent

Les différents compteurs sont :

Affichage	Description
V> = 0 - 65535	Nombre de déclenchements dus à une surtension (1 ^{er} seuil)
V>> = 0 - 65535	Nombre de déclenchements dus à une surtension (2 ^{ème} seuil)
V< = 0 - 65535	Nombre de déclenchements dus à une sous tension (1 ^{er} seuil)
V<< = 0 - 65535	Nombre de déclenchements dus à une sous tension (2 ^{ème} seuil)
f> = 0 - 65535	Nombre de déclenchements dus à un max de fréquence
F< = 0 - 65535	Nombre de déclenchements dus à un min de fréquence
RTD = 0 - 65535	Nombre de commande à distance
IRF = 0 - 65535	Nombre de défaut interne
HR = 0 - 65535	Compteur horaire

3.3. MENU DERNIER DECLENCHEMENT : Last Trip

Le relais enregistre les 5 derniers défauts dans sa mémoire (fonctionnant en FIFO).

Pour accéder au menu "Event record", procédez comme suit :

Affichage en cours de visualisation	Action sur le bouton	
- Valeurs instantanées		
- MainMenu "Meas "		
- MainMenu "Counter "		
- MainMenu "last Trip"		
- LastTrip : "rec. #0"		Permet de choisir le déclenchement à visualiser
- Func : xx(Fzz)		
- date		Permet de visualiser les grandeurs
-		Permet de visualiser les grandeurs
		Pour revenir au menu précédent

Les différents paramètres enregistrés lors d'un défaut sont :

Affichage	Description
Func xxxxx	Cause du déclenchement :
	- U> = Maximum de tension (1 ^{er} seuil)
	- U>> = Maximum de tension (2 ^{ème} seuil)
	- U< = Minimum de tension (1 ^{er} seuil)
	- U<< = Minimum de tension (2 ^{ème} seuil)
	- F> = Maximum de fréquence
	- F< = Minimum de fréquence
	- RTD = Déclenchement par commande à distance
	- IRF = Défaut interne
Date : YYYY/MM/DD	Date: année/mois/jour
Time : hh:mm:ss:cc	Time: heures/minutes/secondes/centième de secondes
U = 0 – 65535 V	Valeur efficace vraie de la tension
F = 40 - 70 Hz	Valeur de la fréquence

3.4. MENU VISUALISATION ET PROGRAMMATION DES VARIABLES : R/W SET

Pour accéder au menu " R/W set " et à la programmation des paramètres, procédez comme suit :

Affichage en cours de visualisation	Action sur le bouton	
- Mesures instantanées		
- MainMenu "Meas "		
- MainMenu "Counter "		
- MainMenu "last Trip"		
- Mainmenu "R/W set"		
- R/W Set "CommAdd"		Permet de choisir les sous-menus à visualiser ou à programmer
- R/W Set Ratedval (exemple)		
- V1 V : xxx		
- Mot de passe	Voir §4	
- V1 V : xxx		
- V1 V : #xxx		Permet de modifier le paramètre
- V1 V : #xxx		Pour valider votre choix (disparition du pictogramme #)
-		Pour revenir au menu précédent

Les différents paramètres à programmer sont :

3.4.1. Adresse pour la communication (menu CommAdd)

Affichage	Description	Gamme de réglage	Pas	Unité
Add: 1	Adresse du RMB pour la communication en réseau	1 - 250	1	-

3.4.2. Date et heure (Menu Time Date)

Affichage	Description	Gamme de réglage	Pas	Unité
Date : yyyy/mm/dd	Année/mois/jour			
Time : hh:mm	Heure : minute			

3.4.3. Paramètre nominal du réseau (Menu RatedVal)

Affichage	Description	Gamme de réglage	Pas	Unité
V1 10 kV	Courant primaire nominal des TT	0.05 - 500	0.01	kV
V2 100 V	Courant secondaire nominal des TT	50 - 115	1	V
Freq 50 Hz	Fréquence	50 - 60	10	Hz

3.4.4. Fonctions (Menu Function)

Affichage					Description	Gamme de réglage	Pas
Fonction	Type	Variable	Valeur par défaut	Unité			
Password		=	0000-9999	1111	-	Mot de passe (voir §4)	
V>(1F59)	FunEnab.	→		Disable	Fonction active (enable) ou non (disable)		Enable/Disable
	Options	→	BI	Disable	Fonction contrôlée par l'entrée logique D1		Enable/Disable
		→	Trg	Disable	Fonction qui déclenche l'enregistrement oscillographique		Enable/Disable
	TripLevels	→	V>	1.10	Vn	1 ^{er} seuil à maximum de tension	
→		TV>	1	s	Valeur du temps de déclenchement		0.05 – 60.00
V>>(2F59)	FunEnab.	→		Disable	Fonction active (enable) ou non (disable)		Enable/Disable
	Options	→	BI	Disable	Fonction contrôlée par l'entrée logique D1		Enable/Disable
		→	Trg	Disable	Fonction qui déclenche l'enregistrement oscillographique		Enable/Disable
	TripLevels	→	V>>	1.30	Vn	2 ^{eme} seuil à maximum de tension	
→		TV>>	0.3	s	Valeur du temps de déclenchement		0.05 – 60.00
V<(1F27)	FunEnab.	→		Disable	Fonction active (enable) ou non (disable)		Enable/Disable
	Options	→	BI	Disable	Fonction contrôlée par l'entrée logique D1		Enable/Disable
		→	Trg	Disable	Fonction qui déclenche l'enregistrement oscillographique		Enable/Disable
	TripLevels	→	V<	0.90	Vn	1 ^{er} seuil à minimum de tension	
→		TV<	1	s	Valeur du temps de déclenchement		0.05 – 60.00
V<<(2F27)	FunEnab.	→		Disable	Fonction active (enable) ou non (disable)		Enable/Disable
	Options	→	BI	Disable	Fonction contrôlée par l'entrée logique D1		Enable/Disable
		→	Trg	Disable	Fonction qui déclenche l'enregistrement oscillographique		Enable/Disable
	TripLevels	→	V<<	0.70	Vn	2 ^{eme} seuil à minimum de tension	
→		TV<<	0.3	s	Valeur du temps de déclenchement		0.05 – 60.00
F>(F81)	FunEnab.	→		Disable	Fonction active (enable) ou non (disable)		Enable/Disable
	Options	→	BI	Disable	Fonction contrôlée par l'entrée logique D1		Enable/Disable
		→	Trg	Disable	Fonction qui déclenche l'enregistrement oscillographique		Enable/Disable
	TripLevels	→	f>	50.50	Hz	seuil à maximum de fréquence	
→		Tf>	1	s	Valeur du temps de déclenchement		0.10 – 60.00
F<(F81)	FunEnab.	→		Disable	Fonction active (enable) ou non (disable)		Enable/Disable
	Options	→	BI	Disable	Fonction contrôlée par l'entrée logique D1		Enable/Disable
		→	Trg	Disable	Fonction qui déclenche l'enregistrement oscillographique		Enable/Disable
	TripLevels	→	F<	40.50	Hz	seuil à maximum de fréquence	
→		Tf<	1	s	Valeur du temps de déclenchement		0.10 – 60.00
RTD	FunEnab.	→		Enable	Fonction active (enable) ou non (disable)		Enable/Disable
	Options	→	Pas de paramètres à programmer				
	TripLevels	→	Pas de paramètres à programmer				
	Timers	→	Pas de paramètres à programmer				

Fonction	Affichage				Description	Gamme de réglage	Pas	
	Type	Variable	Valeur par défaut	Unité				
IRF (chien de garde)	FunEnab.	→		Enable	Fonction active (enable) ou non (disable)	Enable/Disable		
	Options	→	Opl	NoTrip	Déclenchement d'un relais de sortie sur défaut interne	NoTrip – Trip	-	
	TripLevels	→	Pas de paramètres à programmer					
	Timers	→	Pas de paramètres à programmer					
Osc	FunEnab.	→		Disable	Fonction active (enable) ou non (disable)	Enable/Disable	-	
	Options	→	Trg	Disable	Type de déclenchement de l'enregistrement oscillographique Disable = Fonction désactivée Start = Enregistrement sur la détection d'un défaut Trip = Enregistrement suite à un déclenchement du disjoncteur (temporisation du défaut à échéance) Ext Inp= Enregistrement suite à un ordre externe sur l'entrée logique	Disable, Start, trip, Ext.Inp	-	
	TripLevels	→	Pas de paramètres à programmer					
	Timers	→	tPre	0.10	s	Durée d'enregistrement précédent le 'trigger'	0.10-0.50	0.1
tPost			0.50	s	Durée d'enregistrement après le 'trigger'	0.10-1.50	0.1	
Comm	FunEnab.	→	Pas de paramètres à programmer					
	Options	→	Com Lbd	9600		Vitesse de communication de la RS232	9600, 19200, 38400, 57600	-
			Com Rbd	9600		Vitesse de communication de la RS485	9600, 19200	-
			Com Rmd	8,N,1		Choix de la configuration des paramètres de communication <i>Note : pour cette fonction, le changement n'est valide que lorsque la source auxiliaire est coupée et remise</i>	8,N,1 8,O,1 8,E,1	-
			Com Rpr	ModBus		Choix du protocole de communication (RS485)	Iec103 - Modbus	-
	TripLevels	→	Pas de paramètres à programmer					
Timers	→	Pas de paramètres à programmer						
LCD	FunEnab.	→	Pas de paramètres à programmer					
	Options	→	Keybeep	OFF		Lors de l'action sur un bouton poussoir, présence ou non d'un « beep »	ON - OFF	-
			BKL	ON		On = L'afficheur est éclairé en permanence OFF = l' afficheur s'allume lors de l'appui sur une touche	ON - OFF	-
	TripLevels	→	Pas de paramètres à programmer					
Timers	→	Pas de paramètres à programmer						

3.4.5. Configuration des relais de sorties (Menu RelayCfg)

Il est possible de programmer l'ensemble des fonctions agissant sur un relais de sortie et le type de fonctionnement de ce relais de sortie.

Les fonctions agissant sur le relais de sortie sont celles qui **ne clignotent pas** à l'affichage.

Affichage			Valeur par défaut	Description	Gamme de réglage	Pas
Relais	Type					
Relay1 (R1)	Link	→	TV>, tV>>, tF>	Fonction associée au relais de sortie R1	V> - tV> -V>> - tV>> - V< - tV< - V<< -tV<< - F> - tF> - F< - tF< - RTD - IRF - HwRec	-
	OpMode	→	N.D.	Type de fonctionnement de R1 N.D. : Fonctionnement à émission N.E. : Fonctionnement à manque	N.D./N.E.	-
Relay2 (R2)	Link	→	TV<, tV<<, tF<	Fonction associée au relais de sortie R2	V> - tV> -V>> - tV>> - V< - tV< - V<< -tV<< - F> - tF> - F< - tF< - RTD - IRF - HwRec	-
	OpMode	→	N.D.	Type de fonctionnement de R2 N.D. : Fonctionnement à émission N.E. : Fonctionnement à manque	N.D./N.E.	-
Relay3 (R3)	Link	→	V>, V>>, V<, V<<	Fonction associée au relais de sortie R3	V> - tV> -V>> - tV>> - V< - tV< - V<< -tV<< - F> - tF> - F< - tF< - RTD - IRF - HwRec	-
	OpMode	→	N.D.	Type de fonctionnement de R3 N.D. : Fonctionnement à émission N.E. : Fonctionnement à manque	N.D./N.E.	-
Relay4 (R4)	Link	→	IRF	Fonction associée au relais de sortie R4	V> - tV> -V>> - tV>> - V< - tV< - V<< -tV<< - F> - tF> - F< - tF< - RTD - IRF - HwRec	-
	OpMode	→	N.E.	Type de fonctionnement de R4 N.D. : Fonctionnement à émission N.E. : Fonctionnement à manque	N.D./N.E.	-

Exemple d'ajout d'une fonction sur le relais de sortie 2 (Module LINK):

Affichage en cours de visualisation	Action sur le bouton	
- Mesures instantanées		
- MainMenu "Meas "		
- MainMenu "Counter "		
- MainMenu "last Trip"		
- Mainmenu "R/W set"		
- R/W Set "CommAdd"		
- R/W Set "TimeDate"		
- R/W Set "RatedVal"		
- R/W Set "Function "		
- R/W Set "RelayCfg "		
- RelayCfg "Relay1"		
- RelayCfg "Relay2"		
- Relay2 "Link"		
- Rel2 Lnk # V>		# V> clignote
- Mot de passe		
- Rel2 Lnk # V> Added		# V> ne clignote plus (fonction ajoutée à ce relais)
- Rel2 Lnk # V>		Permet de modifier d'autre paramètre (ex F>)
- Rel2 Lnk # F>		# F> ne clignote pas
Removed		# F> clignote (fonction supprimée de ce relais)
-		Pour revenir au menu précédent

Voir §4

3.5. MENU "COMMANDS"

Pour accéder au menu "commands", procédez comme suit :

Affichage en cours de visualisation	Action sur le bouton	
- Mesures instantanées		
- MainMenu "Meas "		
- MainMenu "Counter "		
- MainMenu "last Trip"		
- Mainmenu "R/W set"		
- Mainmenu "Commands"		
- Commands "clear"		Permet de choisir les sous- menus
- Exemple : Commands "reset"		Permet de valider l'action
-		Pour revenir au menu précédent

Les différents paramètres accessibles sont :

Affichage	Description
Clear :	Remet à zéro des paramètres suivants : Trip Counters, Event Records
Test :	Démarre un test du relais
reset :	Remet à son état initial les relais de sortie après un déclenchement

3.6. MENU "Info&Ver"

Ce menu permet de visualiser la version du logiciel

Pour accéder au menu "Info&Ver", procédez comme suit :

Affichage en cours de visualisation	Action sur le bouton	
- Mesures instantanées		
- MainMenu "Meas "		
- MainMenu "Counter "		
- MainMenu "last Trip"		
- Mainmenu "R/W set"		
- Mainmenu "Commands"		
- Mainmenu "Info&Ver"		
- Info&Ver "Model"		Permet de choisir les sous- menus
- Exemple : Info&Ver "relayVrs"		Permet de valider l'action
-		Pour revenir au menu précédent

Les différents paramètres accessibles sont :

Affichage	Description
Model :	Type de relais
RelayVrs :	Version logiciel du relais

4. MOT DE PASSE

Ce mot de passe est demandé lorsque vous voulez modifier un paramètre. Ce mot de passe reste valide durant 2 minutes à partir du moment où vous l'avez entré.

Le mot de passe par défaut est : 1111.

Pour accéder au mot de passe, procédez comme suit :

Affichage en cours de visualisation	Action sur le bouton
- " password "	
- ????	
- #???	
- #???	
- ##??	
- ##??	
- ####?	
- ####?	
- #####	

Pour changer le mot de passe, nous vous demandons d'utiliser notre logiciel MSComII.

5. TEST FONCTIONNEL

Un test réalisant un auto diagnostique du relais est effectué à chaque fois que le relais est mis sous tension et périodiquement en cours de fonctionnement.

Il peut aussi être démarré lorsque vous accédez au menu "Commands" puis "Test".

Toutes les leds de signalisation s'allument et l'afficheur indique "command active".

Si le programme ne détecte pas de défaut interne à l'appareil, l'afficheur revient sur sa position initiale.

Si le programme détecte un défaut interne, il y a enregistrement du défaut dans le menu "Event Records" (défaut : IRF), le compteur "IRF" est incrémenté et la led IRF clignote et si vous avez programmé un relais de sortie, il s'enclenche.

6. COMMUNICATION SERIE

6.1. COMMUNICATION SERIE RS485

Le relais possède un port de communication série de type RS485 (arrière de l'appareil) dont le protocole est le MODBUS/RTU ou IEC60870-5-103 (choix par programmation).

Il peut être connecté jusqu'à 31 relais en parallèle par sous réseau dans un système de supervision. Chaque relais est identifié à l'aide d'une adresse (comprise entre 1 et 255).


La configuration de la communication est programmable :

<input type="checkbox"/>	Baud Rate	:	9600/19200 bps	9600/19200 bps	9600/19200 bps
<input type="checkbox"/>	Start bit	:	1	1	1
<input type="checkbox"/>	Data bit	:	8	8	8
<input type="checkbox"/>	Parity	:	None (sans)	Odd (impair)	Even (Pair)
<input type="checkbox"/>	Stop bit	:	1	1	1

Remarque : il faut couper la source auxiliaire pour que le changement des paramètres de la configuration de la communication soit validé.

La longueur maximale du bus de communication (en fils de cuivre) ne doit pas être supérieure à 200 m. Sinon, il faut prévoir d'utiliser une connexion par fibre optique.


CONNECTION TO RS485

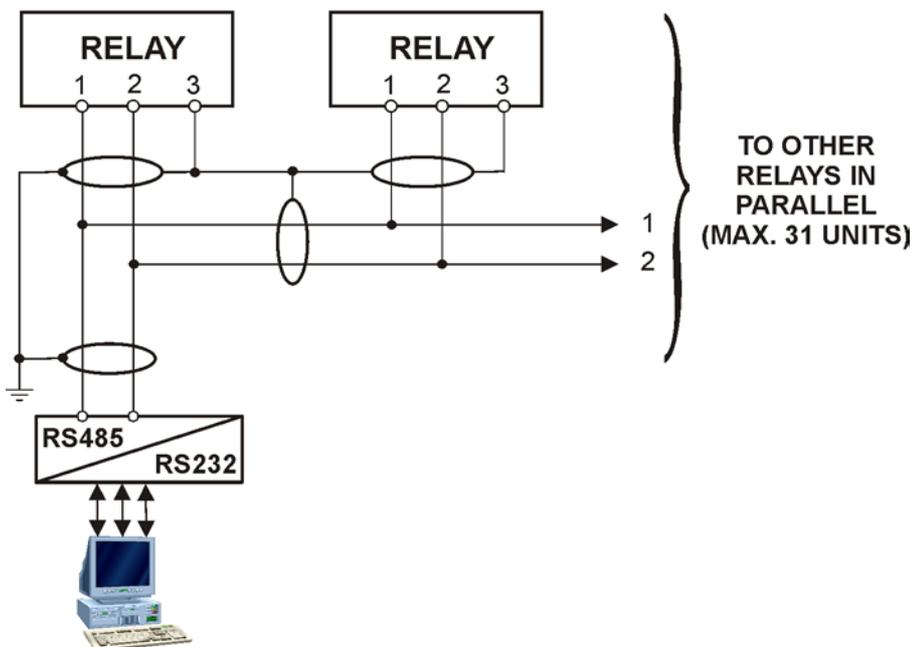

6.2. COMMUNICATION SERIE RS232

Le RELAIS possède en face avant un port de communication série de type RS232 (SUBD 9 points). Ce port peut être connecté à un PC et permettre ainsi de communiquer en local.

Connexion de la RS232 :

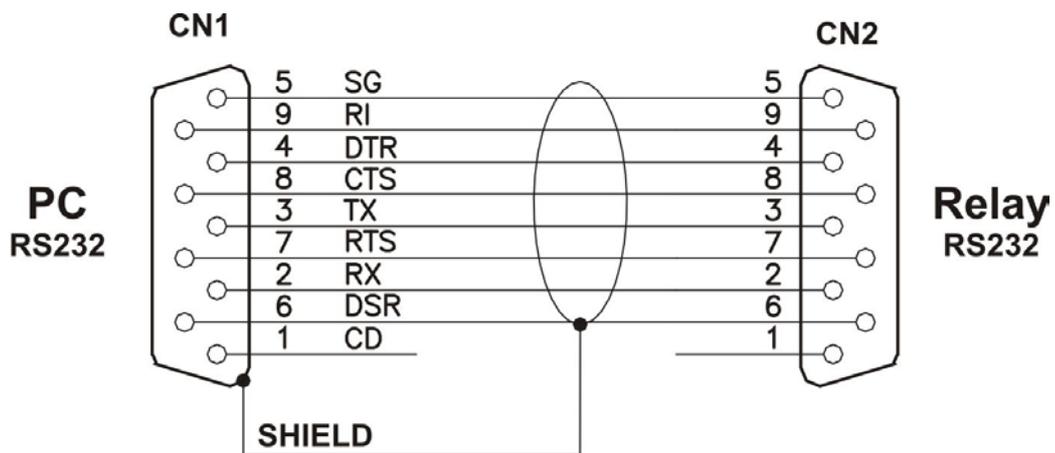

7. MAINTENANCE

Les relais ne nécessitent pas d'entretien particulier.

Il possède un "chien de garde" logiciel qui vérifie le bon fonctionnement du relais. L'utilisateur peut programmer cette fonction IRF pour qu'elle active un relais de sortie.

Dans tous les cas, lorsque le relais détecte un défaut, la LED de signalisation IRF se met à clignoter et un enregistrement de ce défaut est fait.

Si vous détectez un problème, contactez le service réparation de **MicroEner**.

**MicroEner**

Quartier du Pavé Neuf – 49 rue de l'université
93160 NOISY LE GRAND
Tél: +33 1 48 15 09 09 - Fax: +33 1 43 05 08 24
E-mail: support@microener.com

<http://www.microener.com>

8. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

NORMES DE REFERENCE IEC 60255 - EN50263 - Directive CE - EN/IEC61000 - IEEE C37

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Rigidité diélectrique | IEC 60255-5 | 2kV, 50/60Hz, 1 min. |
| <input type="checkbox"/> | Onde de choc | IEC 60255-5 | 5kV (M C.), 2kV (M D.) – 1,2/50µs |
| <input type="checkbox"/> | Résistance d'isolement | > 100 M ohm | |


COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (EN50081-2 - EN50082-2 - EN50263)

- | | | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Emission électromagnétique | EN55022 (environnement industriel) | |
| <input type="checkbox"/> | Immunité aux perturbations électromagnétiques rayonnées | IEC61000-4-3 | Niveau 3 80-2000MHz 10V/m |
| | | ENV50204 | 900MHz/200Hz 10V/m |
| <input type="checkbox"/> | Immunité aux perturbations conduites | IEC61000-4-6 | Niveau 3 0.15-80MHz 10V |
| <input type="checkbox"/> | Décharge électrostatique | IEC61000-4-2 | Niveau 4 6kV contact / 8kV air |
| <input type="checkbox"/> | Champs magnétiques 50/60 Hz | IEC61000-4-8 | 1000A/m 50/60Hz |
| <input type="checkbox"/> | Champs magnétiques impulsionnels | IEC61000-4-9 | 1000A/m, 8/20µs |
| <input type="checkbox"/> | Champs impulsionnels amortis | IEC61000-4-10 | 100A/m, 0.1-1MHz |
| <input type="checkbox"/> | Transitoires électriques rapides | IEC61000-4-4 | Niveau 3 2kV, 5kHz |
| <input type="checkbox"/> | Immunité aux ondes amorties | IEC60255-22-1 | Niveau 3 400pps, 2,5kV (m.c.), 1kV (m.d.) |
| <input type="checkbox"/> | Immunité aux ondes oscillatoires et sinusoïdales amorties | IEC61000-4-12 | Niveau 4 4kV(m.c.), 2kV(m.d.) |
| <input type="checkbox"/> | Immunité aux ondes de choc | IEC61000-4-5 | Niveau 4 2kV(m.c.), 1kV(m.d.) |
| <input type="checkbox"/> | Immunité aux creux de tension, aux disparitions de tension, aux variations de tension | IEC61000-4-11 | 50 ms |
| <input type="checkbox"/> | Immunité aux perturbations conduites en mode commun de 0Hz à 150kHz | IEC61000-4-16 | Niveau 4 |
| <input type="checkbox"/> | Résistance aux vibrations et aux chocs | IEC60255-21-1 - IEC60255-21-2 | 10-500Hz 1g |

CARACTERISTIQUES GENERALES

- | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Précision aux valeurs de référence | 5%
+/- 20ms | Pour la mesure
Pour le temps |
| <input type="checkbox"/> | Tension nominale | 50 – 115 v | |
| <input type="checkbox"/> | Surcharge en tension | 2 Un - 1s | |
| <input type="checkbox"/> | Consommation des unités de mesure | 0.2VA à Un | |
| <input type="checkbox"/> | Consommation de la source auxiliaire | 7 VA | |
| <input type="checkbox"/> | Relais de sortie | In= 6 A; Vn = 250 V
Pouvoir de coupure sur charge résistive = 1500VA (400V max)
fermeture = 30 A (peak) 0,5 sec.
Ouverture = 0,2 A, 110 Vcc,
L/R = 40 ms (100.000 op.) | |
| <input type="checkbox"/> | Température ambiante de fonctionnement | -10°C / +55°C | |
| <input type="checkbox"/> | Température de stockage | -25°C / +70°C | |
| <input type="checkbox"/> | Humidité | IEC60068-2-78 | 93% sans condensation à 40°C |
| <input type="checkbox"/> | Essais climatiques | IEC60068-2-1, 2, 14 | |

9. SCHEMA DE BRANCHEMENT

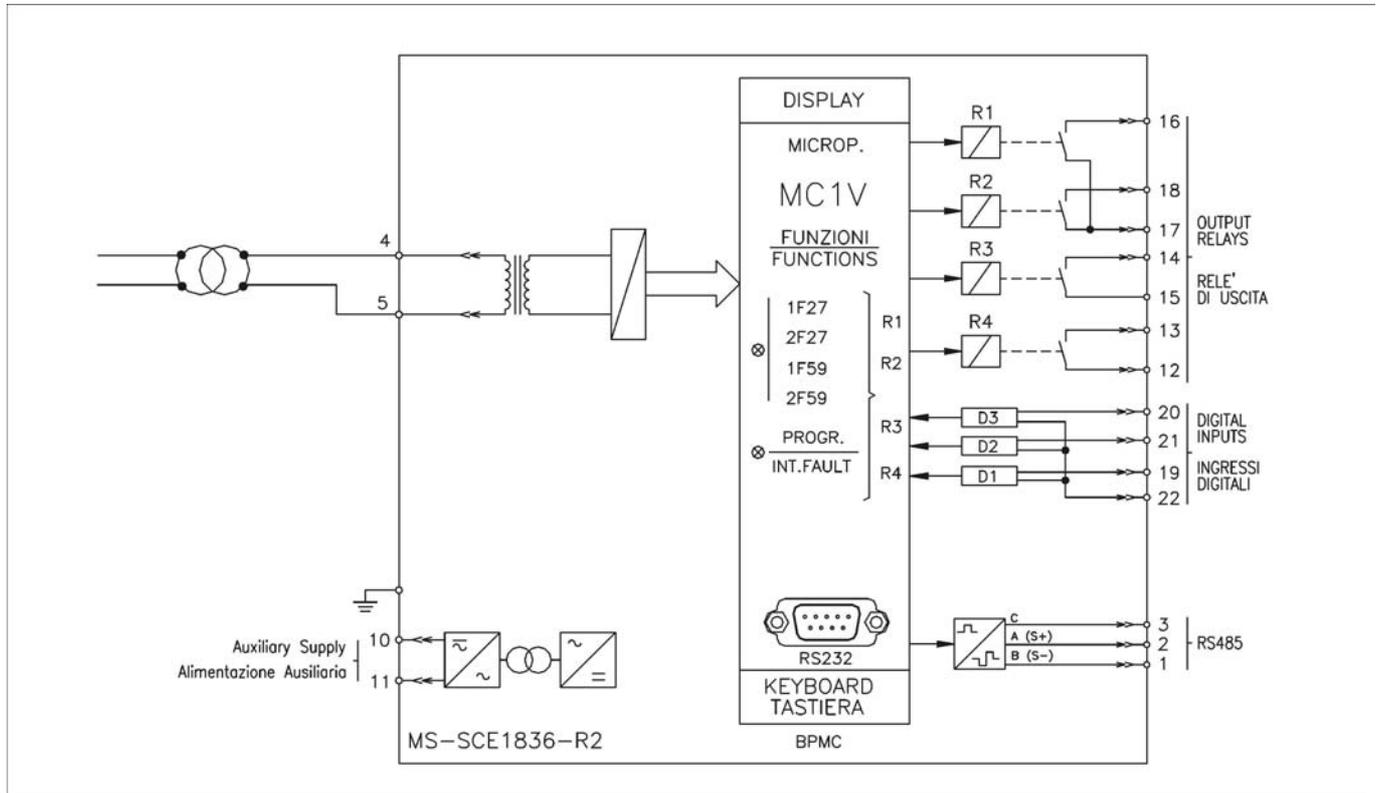


10. DEBROCHAGE ET EMBROCHAGE DU MODULE ELECTRONIQUE

10.1. DEBROCHAGE


- Tourner dans le sens horaire la vis ① de manière à positionner leur fente dans l'alignement du repère des poignées.
- Extraire le module électronique en tirant sur les poignées ②.

10.2. EMBROCHAGE


- Tourner dans le sens horaire la vis ① de manière à positionner leur fente dans l'alignement du repère des poignées.
- Insérer et faire glisser les cartes du module électronique dans les guides prévus à cet effet.
- Pousser à fond le module électronique jusqu'à son enclenchement. Ramener la poignée en position de verrouillage.
- Tourner dans le sens anti-horaire la vis ① de manière à positionner leur fente en position verticale (module verrouillé).

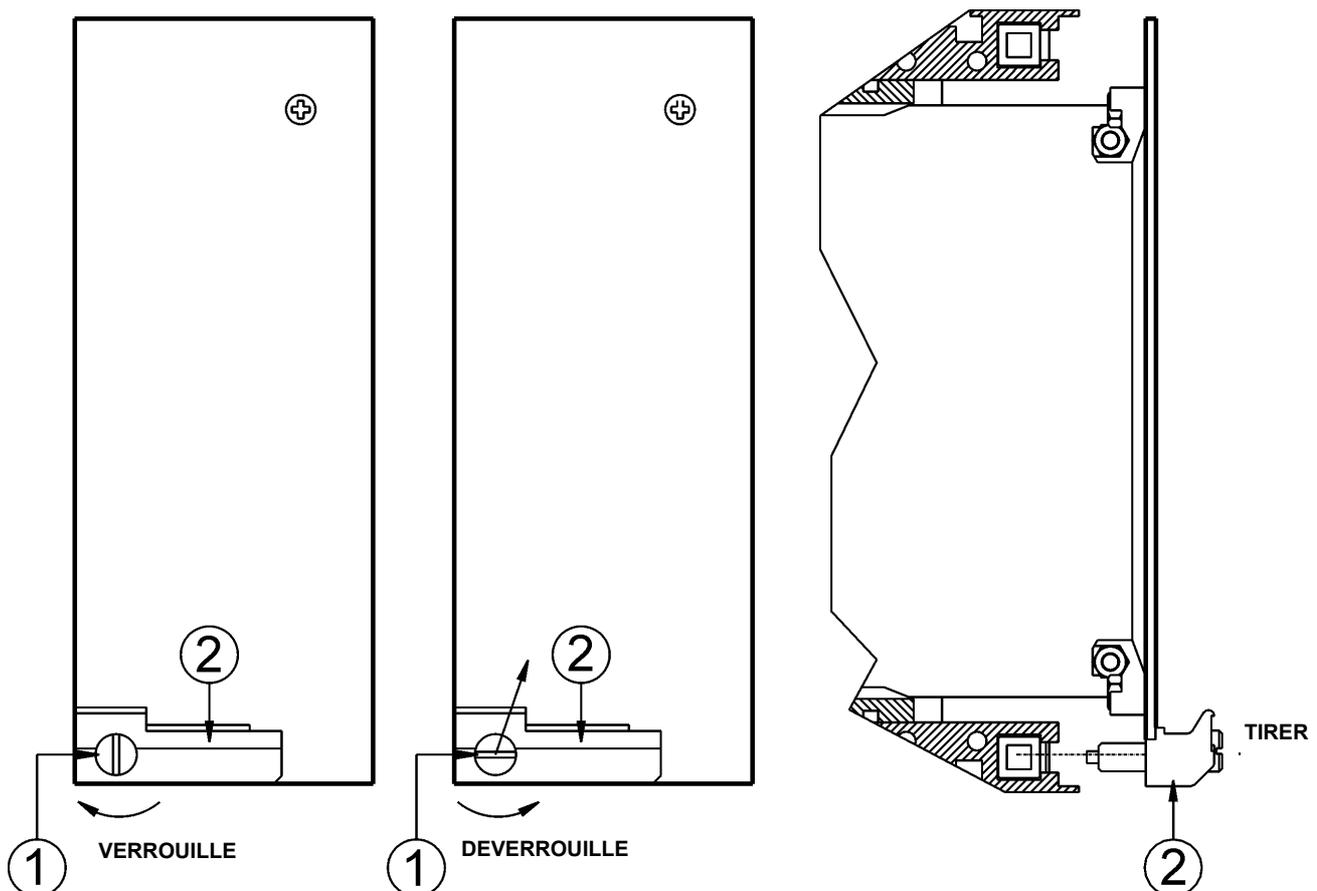


11. ENCOMBREMENT

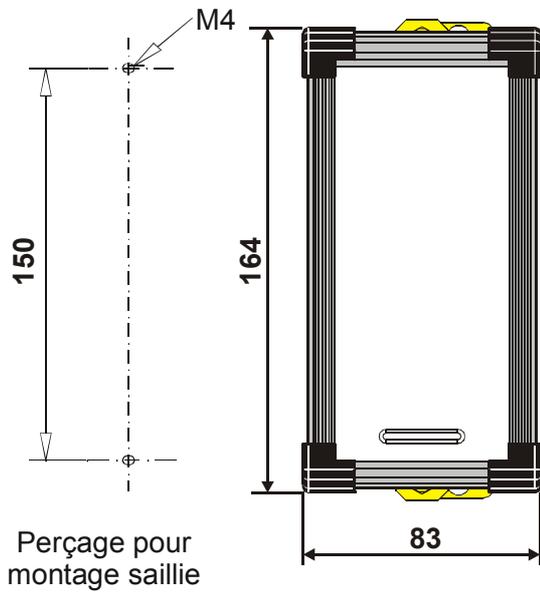



Découpe pour
montage encastré
142 x 62

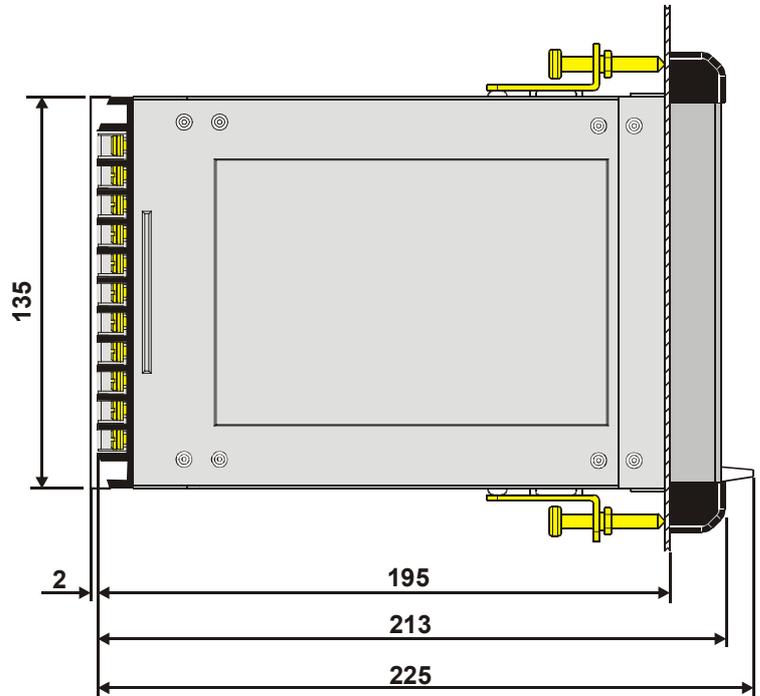

12. ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

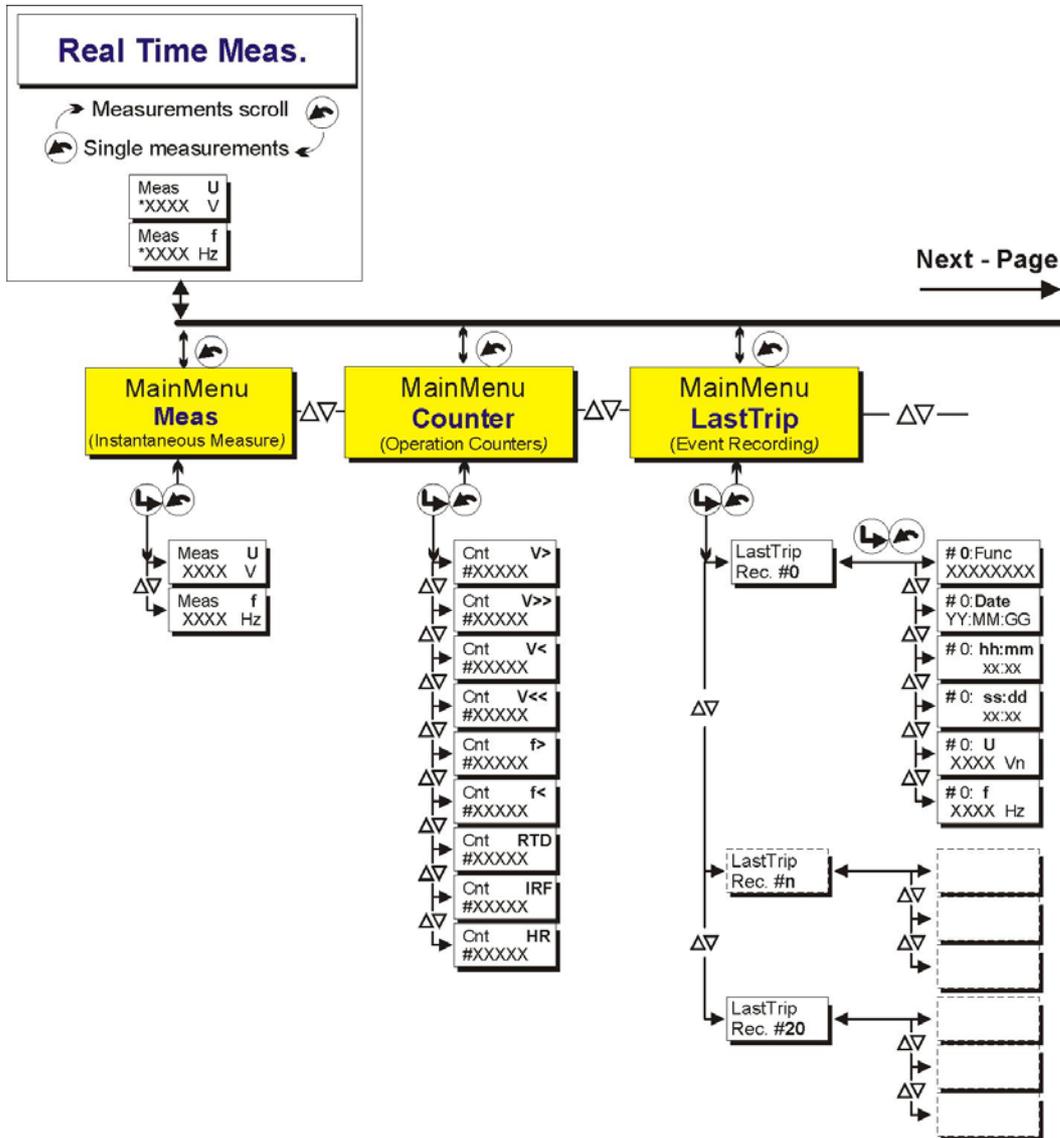

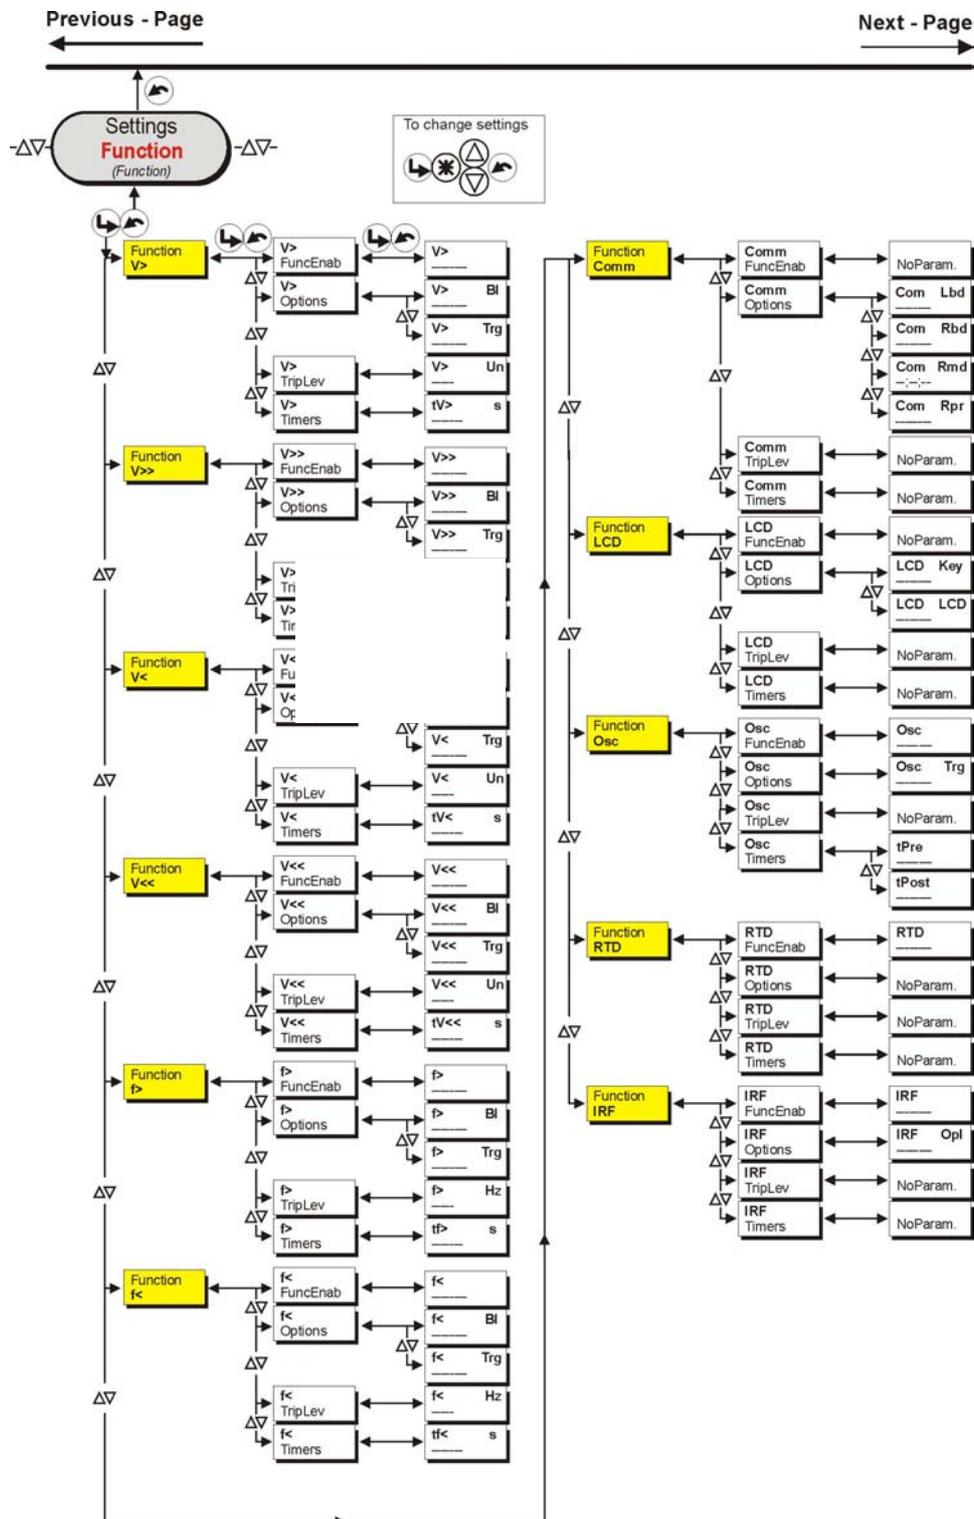

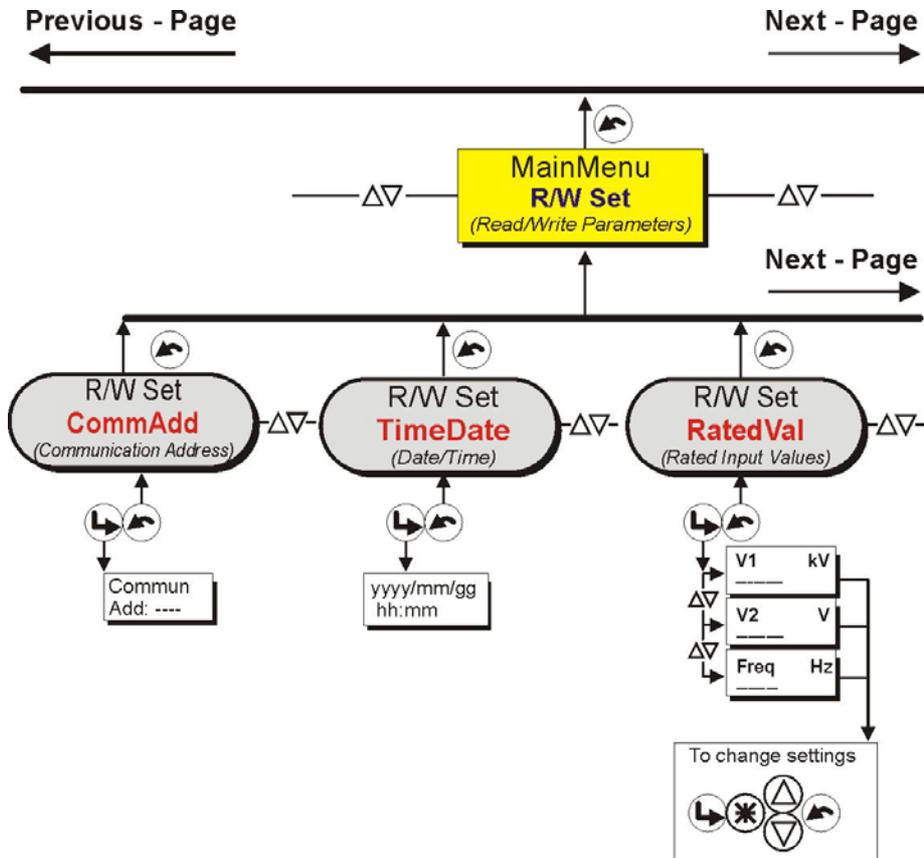

13. TABLES DES REGLAGES

Affichage		Description	Réglage
Addr:	1	Adresse du RMB pour la communication en réseau	

Affichage		Description	Réglage
Date :	yyyy/mm/dd	Année/mois/jour	
Time :	hh:mm	Heure : minute	

Affichage		Description	Réglage
V1	10 kV	Courant primaire nominal des TT	
V2	100 V	Courant secondaire nominal des TT	
Freq	50 Hz	Fréquence	

Affichage					Description	Réglage
Fonction	Type	Variable	Valeur par défaut	Unité		
Password		=	0000-9999	1111	-	Mot de passe (voir §4)
V>(1F59)	FunEnab.	→			Disable	Fonction active (enable) ou non (disable)
	Options	→	BI		Disable	Fonction contrôlée par l'entrée logique D1
			Trg		Disable	Fonction qui déclenche l'enregistrement oscillographique
	TripLevels	→	V>	1.10	Vn	
TV>			1	s		Valeur du temps de déclenchement
V>>(2F59)	FunEnab.	→			Disable	Fonction active (enable) ou non (disable)
	Options	→	BI		Disable	Fonction contrôlée par l'entrée logique D1
			Trg		Disable	Fonction qui déclenche l'enregistrement oscillographique
	TripLevels	→	V>>	1.30	Vn	
TV>>			0.3	s		Valeur du temps de déclenchement
V<(1F27)	FunEnab.	→			Disable	Fonction active (enable) ou non (disable)
	Options	→	BI		Disable	Fonction contrôlée par l'entrée logique D1
			Trg		Disable	Fonction qui déclenche l'enregistrement oscillographique
	TripLevels	→	V<	0.90	Vn	
TV<			1	s		Valeur du temps de déclenchement
V<<(2F27)	FunEnab.	→			Disable	Fonction active (enable) ou non (disable)
	Options	→	BI		Disable	Fonction contrôlée par l'entrée logique D1
			Trg		Disable	Fonction qui déclenche l'enregistrement oscillographique
	TripLevels	→	V<<	0.70	Vn	
TV<<			0.3	s		Valeur du temps de déclenchement
F>(F81)	FunEnab.	→			Disable	Fonction active (enable) ou non (disable)
	Options	→	BI		Disable	Fonction contrôlée par l'entrée logique D1
			Trg		Disable	Fonction qui déclenche l'enregistrement oscillographique
	TripLevels	→	f>	50.50	Hz	
Tf>			1	s		Valeur du temps de déclenchement
F<(F81)	FunEnab.	→			Disable	Fonction active (enable) ou non (disable)
	Options	→	BI		Disable	Fonction contrôlée par l'entrée logique D1
			Trg		Disable	Fonction qui déclenche l'enregistrement oscillographique
	TripLevels	→	F<	40.50	Hz	
Tf<			1	s		Valeur du temps de déclenchement

Affichage					Description	Réglage	
Fonction	Type		Variable	Valeur par défaut			Unité
RTD	FunEnab.	→		Enable		Fonction active (enable) ou non (disable)	
	Options	→		Pas de paramètres à programmer			
	TripLevels	→		Pas de paramètres à programmer			
	Timers	→		Pas de paramètres à programmer			
IRF (chien de garde)	FunEnab.	→		Enable		Fonction active (enable) ou non (disable)	
	Options	→	Opl	NoTrip		Déclenchement d'un relais de sortie sur défaut interne	
	TripLevels	→		Pas de paramètres à programmer			
	Timers	→		Pas de paramètres à programmer			
Osc	FunEnab.	→		Disable		Fonction active (enable) ou non (disable)	
	Options	→	Trg	Disable		Type de déclenchement de l'enregistrement oscillographique Disable = Fonction désactivée Start = Enregistrement sur la détection d'un défaut Trip = Enregistrement suite à un déclenchement du disjoncteur (temporisation du défaut à échéance) Ext Inp= Enregistrement suite à un ordre externe sur l'entrée logique	
	TripLevels	→		Pas de paramètres à programmer			
	Timers	→	tPre	0.10	s		Durée d'enregistrement précédent le 'trigger'
			tPost	0.50	s		Durée d'enregistrement après le 'trigger'
Comm	FunEnab.	→		Pas de paramètres à programmer			
	Options	→	Com Lbd	9600		Vitesse de communication de la RS232	
			Com Rbd	9600		Vitesse de communication de la RS485	
			Com Rmd	8,N,1		Choix de la configuration des paramètres de communication <i>Note : pour cette fonction, le changement n'est valide que lorsque la source auxiliaire est coupée et remise</i>	
			Com Rpr	ModBus		Choix du protocole de communication (RS485)	
	TripLevels	→		Pas de paramètres à programmer			
Timers	→		Pas de paramètres à programmer				
LCD	FunEnab.	→		Pas de paramètres à programmer			
	Options	→	Keybeep	OFF		Lors de l'action sur un bouton poussoir, présence ou non d'un « beep »	
			BKL	ON		On = L'afficheur est éclairé en permanence OFF = l' afficheur s'allume lors de l'appui sur une touche	
	TripLevels	→		Pas de paramètres à programmer			
	Timers	→		Pas de paramètres à programmer			

MicroEner

MICROELETTRICA SCIENTIFICA

MC1V

Doc. N° MU-0284-FR

Rev. **0A**

Pag. **36 / 36**

Les performances et les caractéristiques indiquées dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et n'engagent MicroEner qu'après confirmation



MicroEner

Quartier du Pavé Neuf – 49 rue de l'université
93160 NOISY LE GRAND
Tél: +33 1 48 15 09 09 - Fax: +33 1 43 05 08 24
E-mail: info@microener.com

<http://www.microener.com>