

	Fiche de contrôle individuel des seuils de fonctionnement du relais IM30/B00	
	Affaire :	Date :

Les tableaux de relevés ci-dessous permettent de s'assurer du bon fonctionnement des relais IM30/B00. Les essais d'injection associés à cette fiche de contrôle doivent réalisés selon le document FDGI 14JMC0660834.

Type et N° de série de l'appareil :								
Adresse du relais								
		Primaire				Secondaire		
Hi								
Li								
Fn (fréquence nominale)								
Fonction		Réglage			Er %	Valeur mesurée lors du test	Résultat	
		Lu	Calculé		Ecart %	Accepté Oui/Non		
			mini	maxi				
1er seuil	F(1I) (3)							
	1I				5			
	t1I (1) (2)				10			
2^e seuil	2I				5			
	t2I				10			
3^e seuil	3I				5			
	t3I				10			

(1) Incertitude valable pour les temporisations à temps constant. Pour les temporisations à temps dépendant, voir la norme CEI 255-4.

(2) Incertitude ne prenant pas en compte le temps de fonctionnement du relais de sortie (pour information ce temps est compris entre 15 et 25mS).

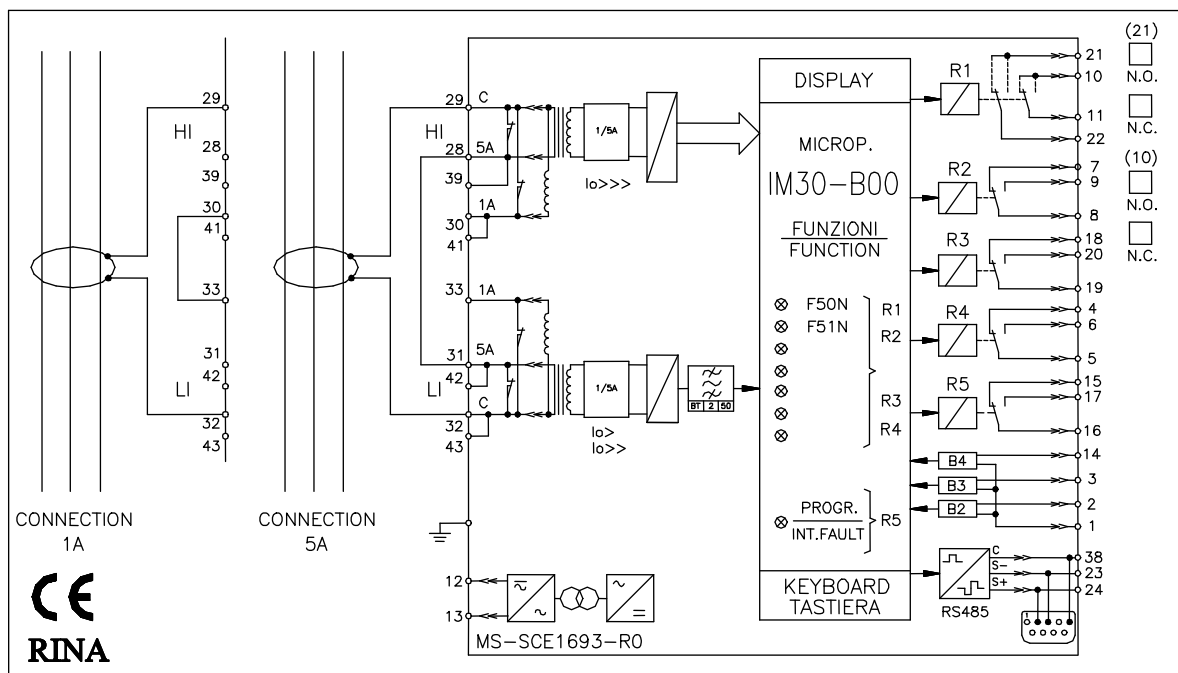
(3) TCC = Nature de la courbe de déclenchement.

Note : Joindre éventuellement la totalité de la programmation de l'appareil (fichier Excel sous MScom2).

CONFIGURATION DES RELAIS DE SORTIE							
Relais de sortie	Fonctionnement	Affectation					
		1I	t1I	2I	t2I	3I	t3I
R1							
R2							
R3							
R4							

Affaire :

Date :

Synoptique du relais

Commentaire(s) éventuel(s)

Nom du contrôleur

Signature

Lieu